



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl;

SE. NS – 30/4710/13 /AG/11

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2010
-Gmina Łęczycy-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn. zm), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2010.


Na terenie gminy Łęczycy jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana była w 20 wodociągach z czego 4 wodociągach lokalnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Dodatkowo Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach jako administrator wodociągów prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody .

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	Wodociąg lokalny Strzebielino Gimnazjum	Gimnazjum, ul. Leśna 18 Strzebielino	0	1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg lokalny Brzeżno Lęb. SM	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wlk.	700	92	W roku 2010 stwierdzono niewłaściwą jakość wody pod wzg. bakteriologicznym, w celu poprawy jakości wody właściciel wodociągu przeprowadził m.in. chlorowanie studni i sieci wodociągowej - postępowanie administracyjne zakończone	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
3	Wodociąg lokalny Bożepole Wlk. SM	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wlk.	734	90,4	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
4	Wodociąg lokalny Świetlino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	245	21	W roku 2010 stwierdzono skażenie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody celu zapewnienia właściwej jakości fizykochemicznej wody oddano do użytku stację uzdatniania wody, w celu usunięcia skażenia bakteriologicznego wody przeprowadzono płukanie i dezynfekcję ujęcie i sieci wodociągowej	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym- stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne wody
5	Wodociąg publiczny Węgornia	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	49	6,1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg publiczny Pużyce	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	92	9,3	W związku ze skażeniem bakteriologicznym wody wydano decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu, administrator przeprowadził płukanie i dezynfekcję ujęcie i sieci wodociągowej - postępowanie administracyjne zakończone	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
7	Wodociąg publiczny Wielistowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	154	14,1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

8	Wodociąg publiczny Dzieścielec Dolny	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	152	19,9	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
9	Wodociąg publiczny Bożepole Małe	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	982	91,1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
10	Wodociąg publiczny Wysokie	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	735	71,1	W roku 2010 w przedmiotowych wodociągach stwierdzono niewłaściwą jakość wody pod względem bakteriologicznym (obecność bakterii gr. coli)-podjęte działania naprawcze m.in. płukanie i dezynfekcja wodociągu przyczyniły się do poprawy jakości wody	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
11	Wodociąg publiczny Strzelęcino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	292	50,4		Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
12	Wodociąg publiczny Świchowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	109	9,4		Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
13	Wodociąg publiczny Strzebielino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	1525	220,3	W celu zapewnienia właściwej jakości wody uruchomiono nowe ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
14	Wodociąg publiczny Rozłazino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	1023	96,6	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
15	Wodociąg publiczny Nawcz	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	305	29,2	-	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość żelaza i mętność
16	Wodociąg publiczny Dzieścielec Górny	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	55	8,2	W związku ze skażeniem bakteriologicznym wody wydano decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu, administrator przeprowadził płukanie i dezynfekcję ujęcie i sieci wodociągowej - postępowanie administracyjne zakończone	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
17	Wodociąg publiczny Dąbrówka Wlk.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	47	24,5		Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
18	Wodociąg lokalny Bożepole Wlk ul. Lęborska	Zarządzenie i Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi ul. Browicza 9 76-200 Słupsk	24	1,8	Wdrożono postępowanie administracyjne w związku nie właściwą jakością fizykochemiczną wody.	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość żelaza i mętność
19	Wodociąg publiczny Godętowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	1739	170,3	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
20	Wodociąg publiczny Bożepole Wielkie	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	-	-	Ujęcie wody w Bożympolu Wielkim wyłączone z eksploatacji w IX.2010r.. Mieszkańcy podłączeniu do wodociągu wody Bożepole Małe	Do momentu wyłączenia z eksploatacji wodociągu - woda nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość żelaza, manganu i mętność

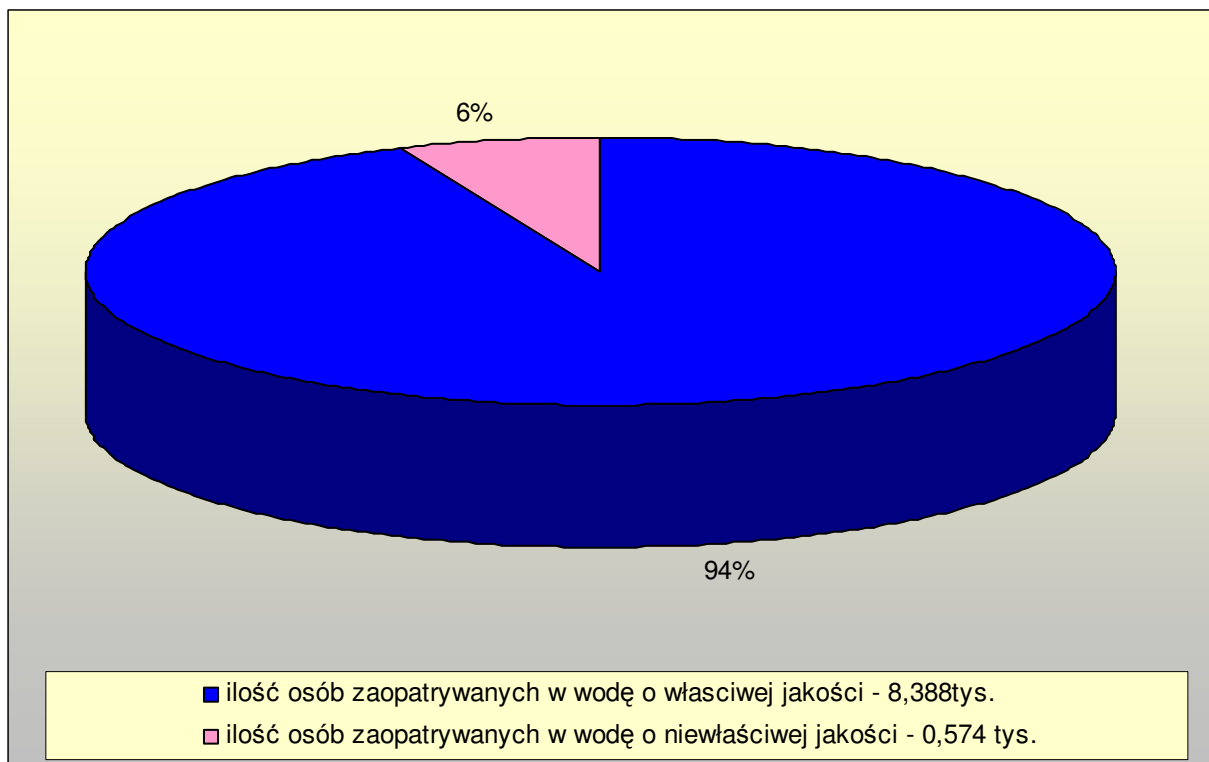

Rysunek 1 ocena zaopatrzenia w wodę ludności gm. Łęczyce

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- W roku 2010 wykonano 177 badań laboratoryjnych z czego 61 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- Ze względu na niewłaściwą jakość fizykochemiczną wody wydano 2 decyzji administracyjnych, dotyczyły one wodociągów: Świetlino, Bożepole Wielkie
- Ze względu na niewłaściwą jakość bakteriologiczną wody wydano 8 decyzji administracyjnych, dotyczyły one wodociągów: Świetlino, Pużyce, Dzieńcielec Górny (2 decyzje), Brzeźno Łęborskie, Wysokie, Świchowo, Strzełęcino
- Zakończono 13 (w tym z lat ubiegłych) decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia
- W roku 2010 wyłączono z eksploatacji 2 ujęcia wody tj. Strzebielino Europlastik i Bożepole Wielkie,
- Uruchomiono nowe ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Strzebielinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych w 16 w/w wodociągach stwierdził przydatność wody do spożycia, natomiast w wodociągach Świetlino, Nawcz oraz Bożepole Wielkie ul. Łęborska stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Łęczyce
 2. Gminny Zakład Usług Komunalny w Łęczycach
- 3 a/a