



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl

SE. NS – 30/4710/ 19 /AG/12

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody  
za rok 2011  
-Gmina Linia-**


Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn.zm), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2011.

Na terenie Gminy Linia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 7 wodociągach publicznych i w 1 wodociągu lokalnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Dodatkowo Urząd Gminy Linia prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczonej wody	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczonej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez Urząd Gminy Linia	Informacje o jakości wody
1	Wodociąg publiczny - Strzecz	Urząd Gminy Linia	Strzecz	862	81,7	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg publiczny - Smażyno	Urząd Gminy Linia	Smażyno	239	28,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
3	Wodociąg publiczny Poblócie	Urząd Gminy Linia	Poblócie	484	94,9	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
4	Wodociąg publiczny – Lewino	Urząd Gminy Linia	Lewino	249	36,4	W celu poprawy jakości wody właściciel wodociągu planuje podjęcie działań usprawniających napowietrzanie złóż filtracyjnych co ma doprowadzić do redukcji związków żelaza i manganu	Woda <b>nie odpowiada</b> wymaganiom sanitarnym ponadnormatywna zawartość żelaza
5	Wodociąg publiczny - Miłoszewo	Urząd Gminy Linia	Miłoszewo, Kobylasz,	680	65,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg publiczny - Zakrzewo	Urząd Gminy Linia	Zakrzewo, cz. Kętrzyna	589	57,7	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
7	Wodociąg publiczny - Linia	Urząd Gminy Linia	Linia, Niepoczłowice, Tuczewo, Potęgowo	2500	221,3	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
8	Wodociąg lokalny - Kętrzyno	Stowarzyszenie Utrzymania Ujęcia i Wodociągu „Kętrzynianka”	cz. Kętrzyna	400	40	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

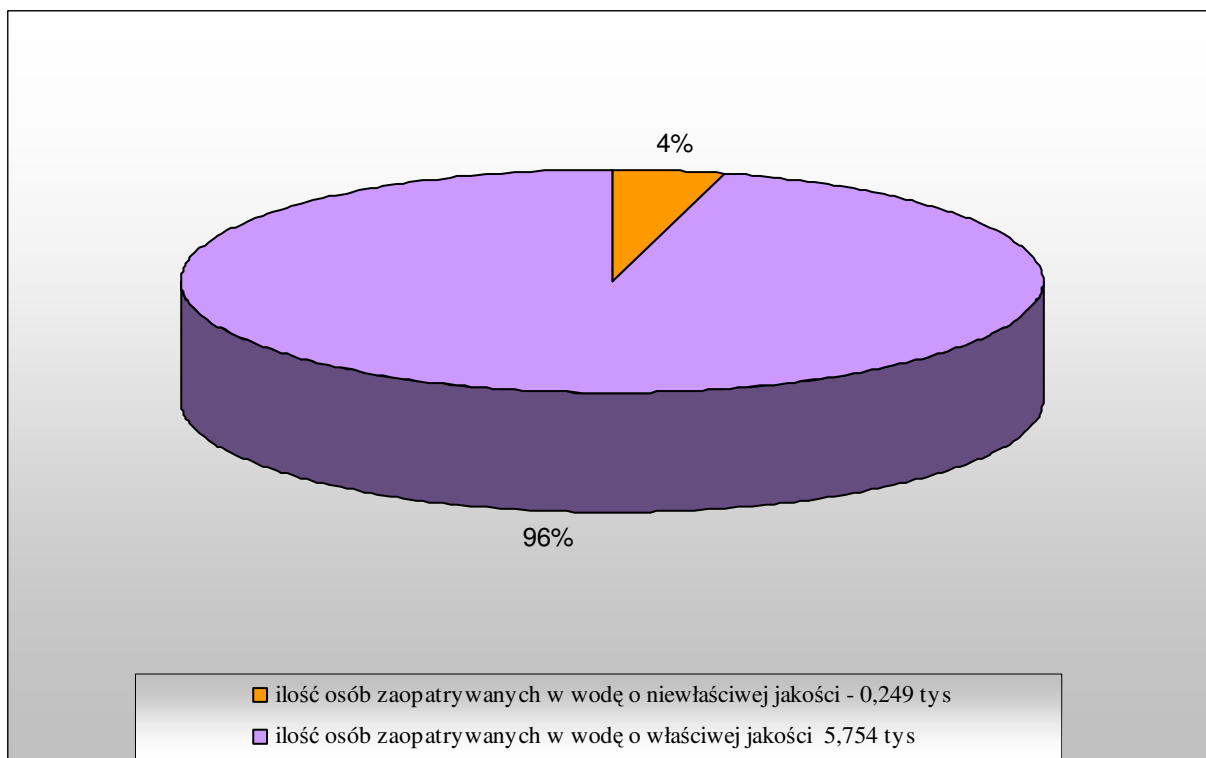

Ocena zaopatrzenia w wodę ludności gm. Linia

**Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:**

- W roku 2011 wykonano 33 badania laboratoryjne z czego 5 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- Woda była badana w zakresie fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym.
- Wydano decyzję nr 12/11/HK w sprawie zapewnienia właściwej jakości wody pod względem fizykochemicznym w wodociągu publicznym Lewino.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody, stwierdził przydatność wody do spożycia w 7 wodociągach.

W wodociągu publicznym Lewino stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Linia
2. a/a