



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl

[www.psse-wejherowo.pl](http://www.psse-wejherowo.pl)



SE. NS – 30/4710/ 28 /AG/12

Wejherowo, dnia


**Ocena obszarowa jakości wody  
za rok 2011  
Powiat Wejherowo**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2011.

Na terenie powiatu wejherowskiego jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 76 wodociągach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Lp	Nazwa Gminy	producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (tys.)	Liczba ludności zaopatrywana w wodę o niewłaściwej jakości (tys.)	Ilość wodociągów	Ilość wodociągów nieodpowiadających wymaganiom sanitarnym
1	g. Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo	18,145	0	8	0
		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni				
2	Łęczycze	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	9,202	551	18	2
3	Gniewino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	6,870	324	8	1
4	Szemud	Urząd Gminy Szemud	14,034	0	9	0
5	Luzino	Urząd Gminy Luzino	13,634	0	8	0
6	Linia	Urząd Gminy Linia	6,003	249	8	1
7	Choczewo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	5,862	1075	13	3
8	m. Wejherowo	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	48,845	0	2	0
9	Reda i Rumia (woda dostarczana z ujęcia wody „Reda” i ujęcia „Rumia”)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	67,066	0	2	0

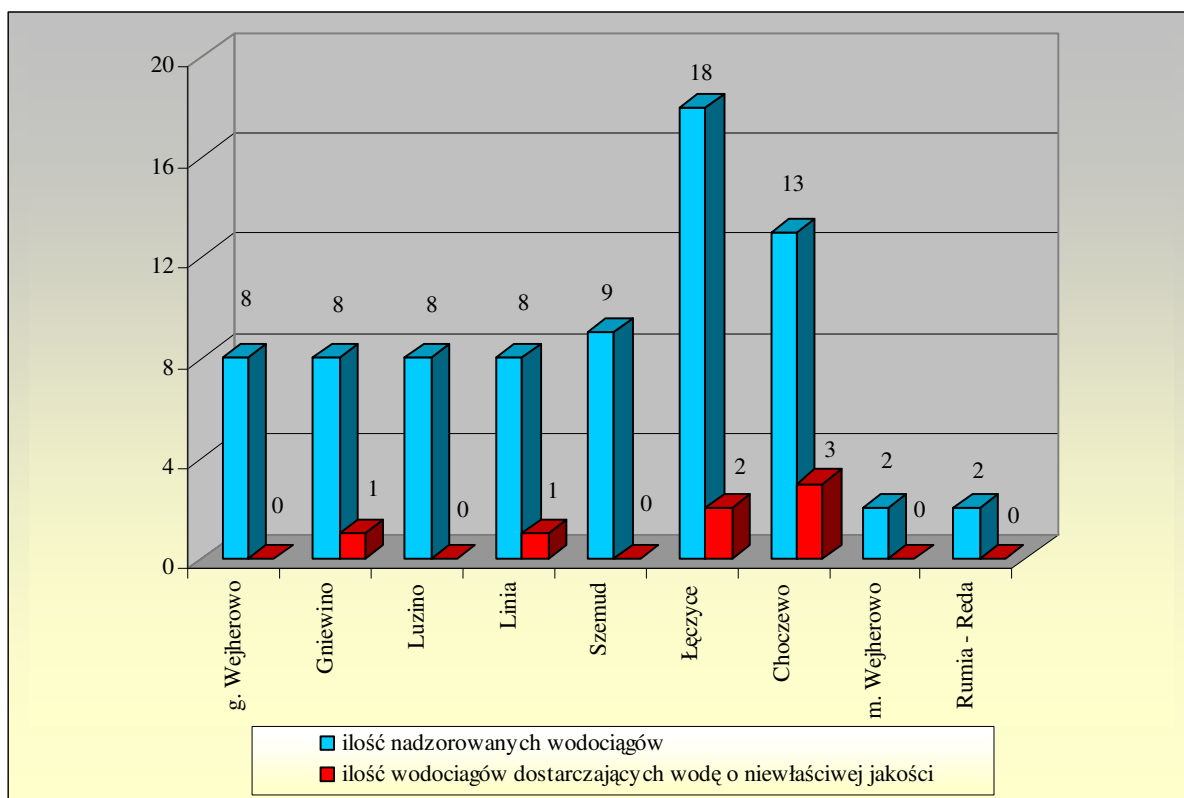


**Rysunek 1**  
Ocena wodociągów pod względem dostarczanej jakości wody


### **Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:**

- W roku 2011 wykonano 504 badania laboratoryjne z czego 98 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- W roku 2011 wydano 15 decyzji na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym 4 zmieniające termin wykonania nakazów decyzji
- Ze względu na niewłaściwą jakość bakteriologiczną wody wydano 9 decyzji administracyjnych. Niewłaściwą jakość bakteriologiczną wody stwierdzono w wodociągach: Szemudzka Huta (2 decyzje), Puzyce, Dzieńcielec Dolny, Świetlino, Brzeźno Lęborskie, Perlino (2 decyzje). W 2011r. wdrożono również postępowanie administracyjne w związku ze skażeniem wody bakteriami Legionella w jednym z wejherowskich domów pomocy społecznej – postępowanie zakończono w dniu 22.12.2011r.
- Ze względu na niewłaściwą jakość fizykochemiczną wody wydano 6 decyzji administracyjnych (wodociąg Bożepole Wielkie - ul. Lęborska, Sasino, Węgornia (2 decyzje), Lubiatowo- Pole Namiotowe Topaz, Lewino)
- Wykonano 9 decyzji administracyjnych wszczętych w sprawie poprawy jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągów stwierdził: przydatność wody do spożycia w 69 wodociągach, w pozostałych 7 wodociągach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych bądź bakteriologicznych.

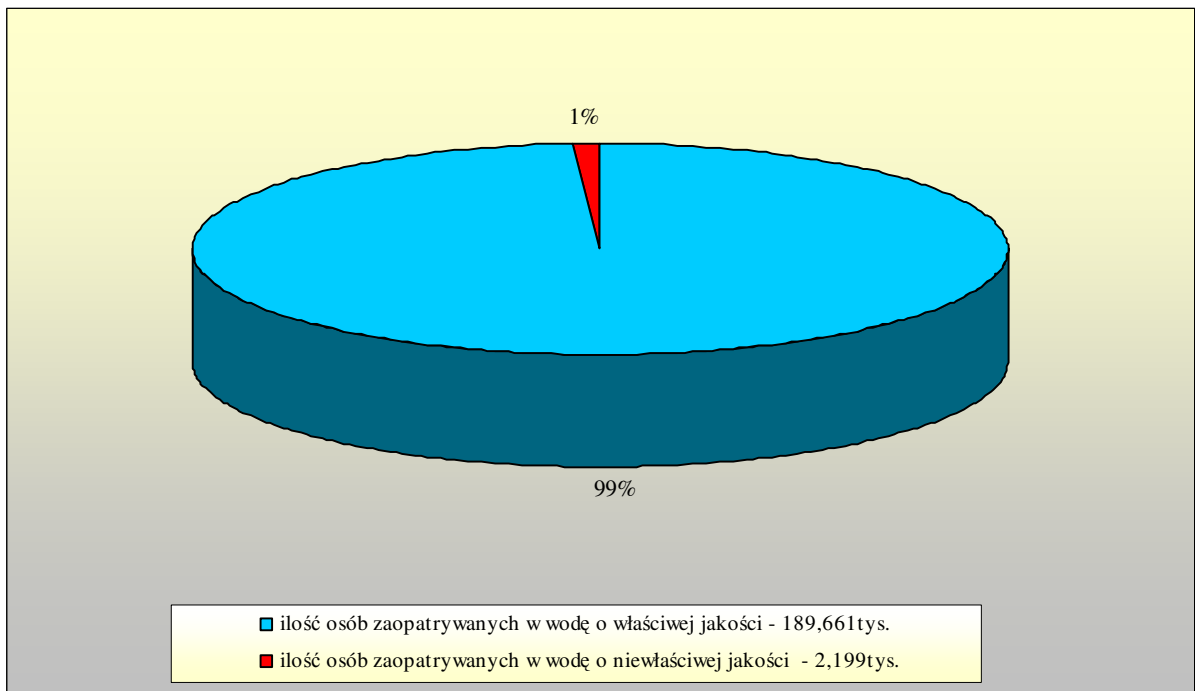

**Rysunek 2**  
Ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu

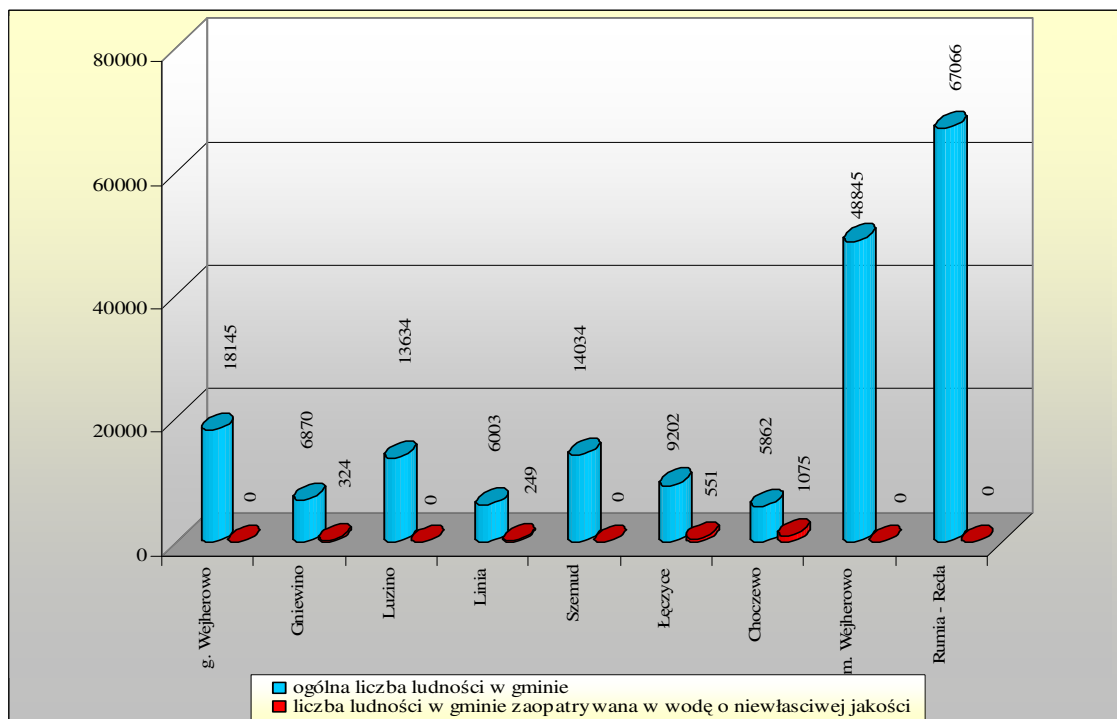

**Rysunek 3**  
Ocena zaopatrzenia w wodę ludności w poszczególnych gminach powiatu wejherowskiego

- Otrzymuje:
1. Starosta Powiatu Wejherowskiego
  2. a/a