



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl



SE. NS – 30/4710/ 40 /AG/09

Wejherowo, dnia


**Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2008
Powiat Wejherowo**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2008.

Na terenie powiatu wejherowskiego jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 79 wodociągach i 2 strefach zaopatrzenia w wodę .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Lp	Nazwa Gminy	producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (tys.)	Liczba ludności zaopatrywana w wodę o niewłaściwej jakości (tys.)	Ilość wodociągów	Ilość wodociągów nieodpowiadających wymaganiom sanitarnym
1	g. Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	15,970	-	7	-
2	Łęczycze	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	7,547	1,037	23	3
3	Gniewino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	6,727	0,748	11	3
4	Szemud	Urząd Gminy Szemud	14,691	2,311	9	2
5	Luzino	Urząd Gminy Luzino	12,678	-	8	1
6	Linia	Urząd Gminy Linia	6,162	-	8	-
7	Choczewo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	5,659	1,644	9	4
8	m. Wejherowo	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	47,874	-	4	-
9	Reda i Rumi (woda dostarczana z ujęcia wody „Reda” i ujęcia „Rumia”)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	62,796	-	2	-

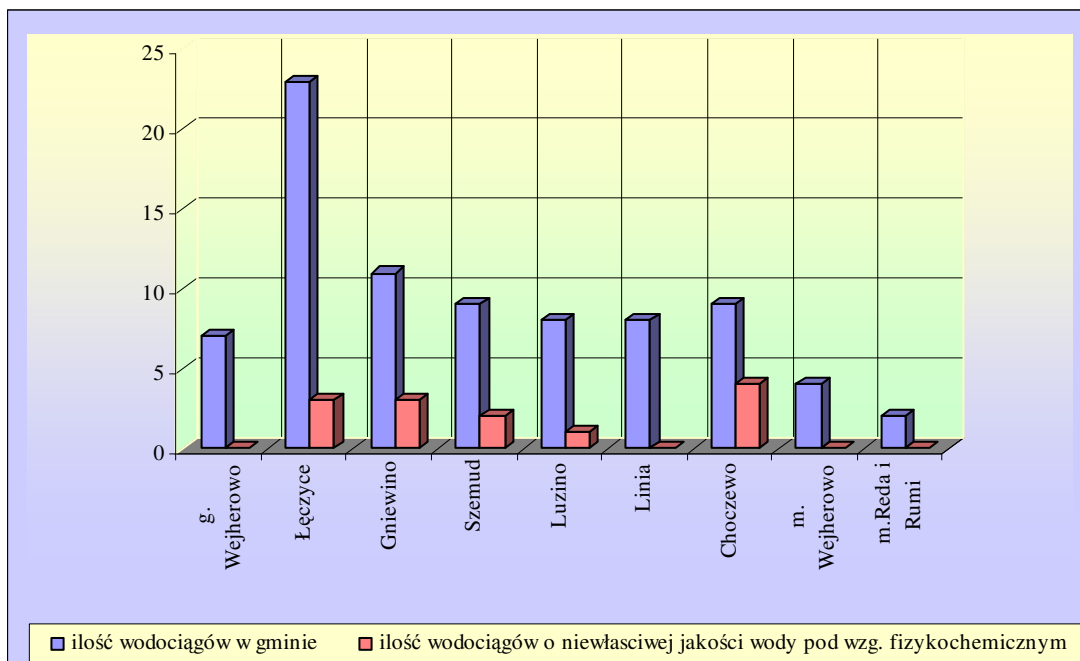


Rys. 1 Ocena wodociągów pod względem dostarczanej jakości wody

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:


- W roku 2008 wykonano 479 badań laboratoryjnych z czego 131 nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
- W roku 2008r wydano 22 decyzje na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym 7 zmieniających termin wykonania nakazów decyzji oraz 1 decyzję administracyjną nakazującą unieruchomienie wodociągu ze względu na skażenie bakteriologiczne wody w wodociągu publicznym Pużyce (gm. Łęczyce)
- Zakończono 24 postępowania administracyjne wszczęte w sprawie poprawy jakości wody.
- W celu poprawy jakości wody zlikwidowano 8 wodociągów a zaopatrywane gospodarstwa domowe podłączono do innych wodociągów o właściwej jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych z wodociągów stwierdził: przydatność wody do spożycia w 68 wodociągach, w 13 wodociągach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych tj. manganu, żelaza, mętności.

W wodociągach o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi prowadzone są postępowania administracyjne bądź egzekucyjne.

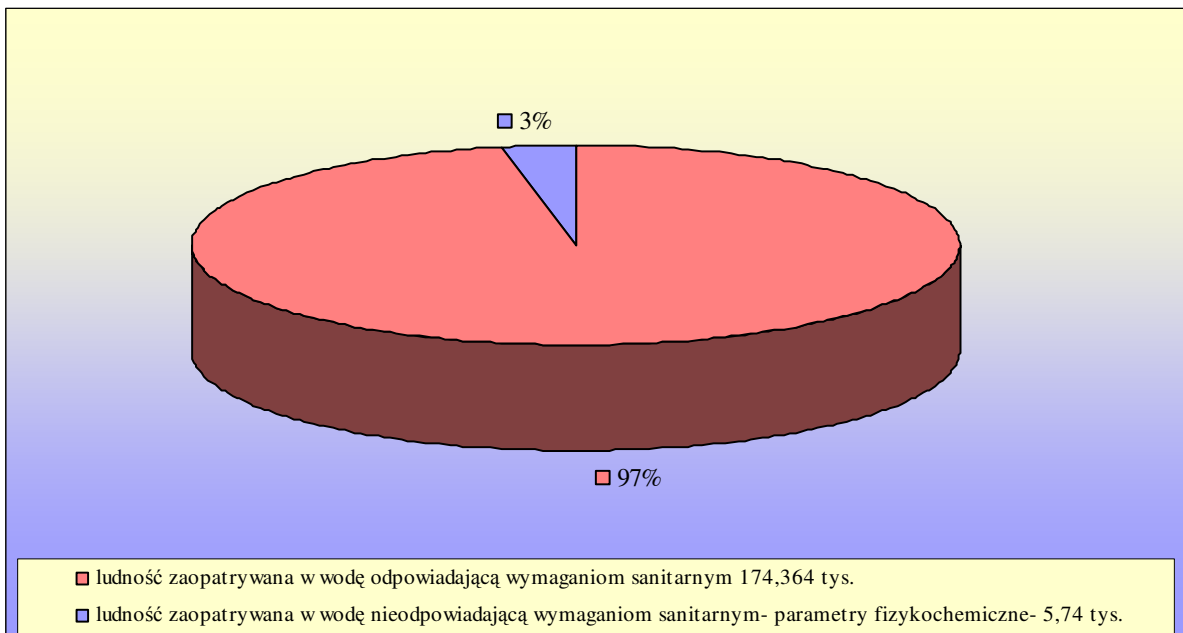

Rysunek 2 Ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu

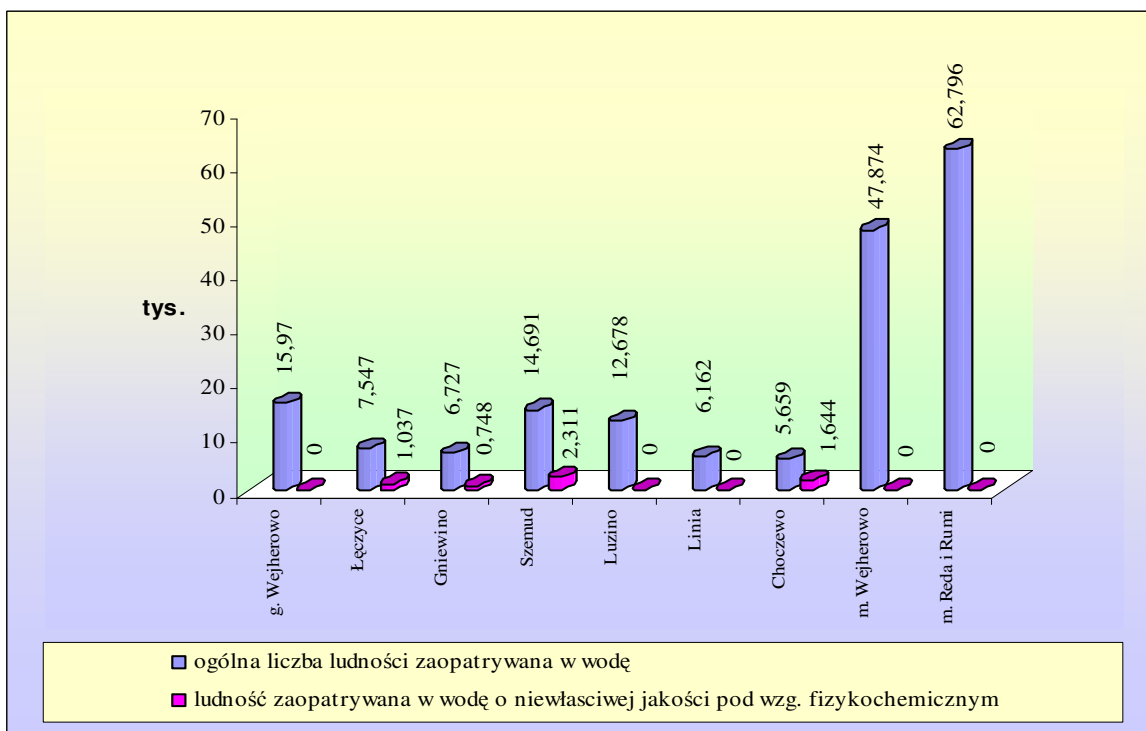

Rysunek 3 Ocena zaopatrzenia w wodę ludności w poszczególnych gminach powiatu wejherowskie

Otrzymuje:

1. Starosta powiatu wejherowskiego
- 2 a/a