



Ocena obszarowa jakości wody za rok 2007 -Gmina Gniewino-

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2007.


Na terenie Gminy Gniewino jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 10 wodociągach publicznych i 2 wodociągach lokalnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.


Dodatkowo przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne tj. Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Kostkowie prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody – stwierdzone przekroczenia
1	Wodociąg publiczny - Bychowo	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	377	31	Woda poddana stałej dezynfekcji - chlorowanie	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg publiczny - Perlino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	330	43	Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem poprawy jakości wody do dnia 31.12.2008r.-(planowane podłączenie wodociągu do ujęcia Gniewino)	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość Mn, Fe i mętność
3	Wodociąg publiczny - Mierzyno	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	230	15	Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem poprawy jakości wody do dnia 31.10.2008r.-(planowana budowa wodociągu Mierzynko – Mierzyno)	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość Fe i mętność
4	Wodociąg publiczny – Nowy Młot	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	106	13	Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem poprawy jakości wody do dnia 31.12.2008r.-(planowana budowa wodociągu na odcinku Kostkowo – Nowy Młot podłączenie do ujęcia Gniewino II)	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość Mn, Fe i mętność
5	Wodociąg publiczny - Mierzynko	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	333	20	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg publiczny - Chynowie	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	513	37	W celu poprawy jakości wody w Chynowie włączono do eksploatacji stację uzdatniania wody	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
7	Wodociąg publiczny - Kostkowo	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	319	38	Prowadzone postępowanie administracyjne z terminem poprawy jakości wody do dnia 31.12.2008r. (planowana budowa wodociągu na odcinku Kostkowo – Nowy Młot podłączenie do ujęcia Gniewino II)	Woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ponadnormatywna zawartość Mn, Fe i mętność

8	Wodociąg publiczny - Gniewino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	1867	267	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
9	Wodociąg publiczny - Gniewino II	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	1674	118	zlikwidowano wodociąg Słuszewo a wieś Słuszewo podłączono do wodociągu Gniewino II	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
10	Wodociąg publiczny - Czymanowo	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	598	158	W roku 2007 do wodociągu Czymanowo podłączono wodociąg Opalino, w którym stwierdzono skażenie bakteriologiczne wody	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
11	Wodociąg lokalny Strzebielinku DPS	DPS w Strzebielinku	184	60	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
12	Wodociąg lokalny Rieber Foods	Rieber Foods Polska S.A. ul. Prymasa Wyszyńskiego 14 87-800 Włocławek	-	781	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

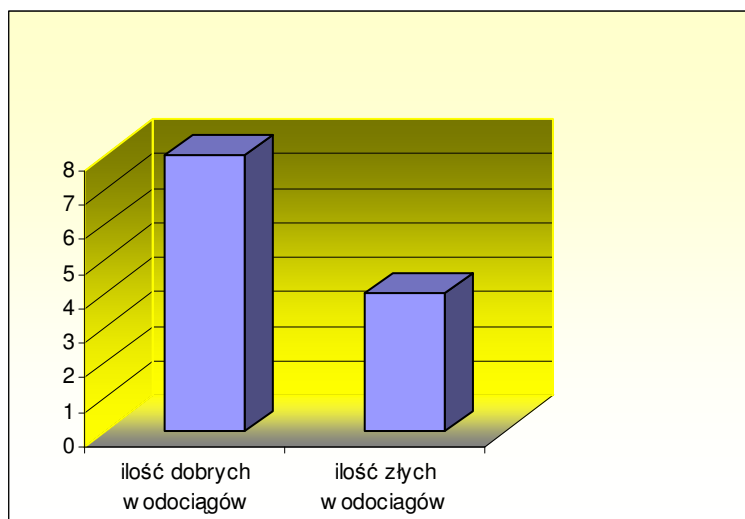

Rysunek 1- jakość dostarczanej wody przez wodociągi

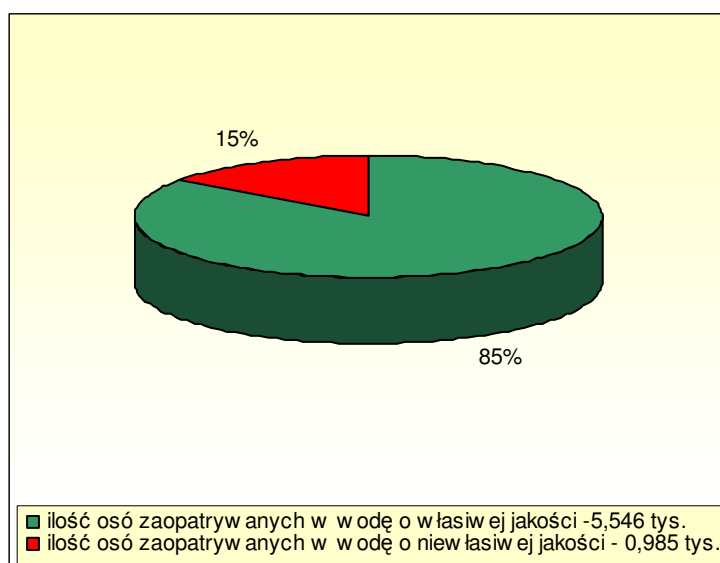

Rysunek 2 ocena zaopatrzenia w wodę ludności gm. Gniewino

**Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:**

- W roku 2007 wykonano 74 badań laboratoryjnych z czego 27 nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
- Wydano 2 decyzje administracyjne na poprawę jakości wody, z czego 1decyzję na nieruchomości odcinka wodociągu Czymanowo – Opalino ze względu na skażenie bakteriologiczne wody dostarczanej do miejscowości Opalino. W celu zapewnienia właściwej jakości wody mieszkańcom wsi Opalino, wieś podłączono do wodociągu publicznego Czymanowo.
- Zakończono 4 decyzje administracyjne w związku z poprawą jakości wody w wodociągach.
- Jakość wody w czterech wodociągach publicznych tj. Nowy Młot, Kostkowo, Perlino i Mierzyno nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych : żelaza, manganu i mętności. W sprawie przedmiotowych wodociągów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnymi próbek wody pobranych z 8 w/w wodociągów stwierdził przydatność wody do spożycia, natomiast w 4 wodociągach publicznych Nowy Młot, Kostkowo, Perlino i Mierzyno stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Gniewino

2 a/a