



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3  
tel/fax 0-58 6727427, E-mail: psse@wejherowo.pl

SE. NS – 30/4710/ 16 /AG/12

Wejherowo, dnia

**Ocena obszarowa jakości wody  
za rok 2011  
-Gmina Choczewo-**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn. zm), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2011.


Na terenie Gminy Choczewo jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 10 wodociągach publicznych i 3 wodociągach lokalnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Dodatkowo Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Informacje o jakości wody
1	Wodociąg publiczny – Lublewko	Lublewko	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	165	10,1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
2	Wodociąg lokalny Lublewo	Lublewo	HZZ Prusiewo	260	4	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
3	Wodociąg publiczny - Słajkowo	Słajkowo, Łetowo, Żelazno, Przebendowo, Gardkowice	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	669	59,2	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
4	Wodociąg publiczny – Słajszewo	Słajszewo, Biebrowo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	247	24,5	Prowadzone postępowanie egzekucyjne-z terminem zapewnienia właściwej jakości wody do dnia 17.03.2012r.	Woda <b>nie</b> odpowiada wymaganiom sanitarnym ponadnormatywna zawartość żelaza, manganu i mętność
5	Wodociąg publiczny - Kopalino	Kopalino, Jackowo, Lubiatowo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	612	71,3	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
6	Wodociąg publiczny - Sasino	Sasino, Ciekocino	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	828	87,8	Prowadzone postępowanie administracyjne-z terminem zapewnienia właściwej jakości wody do dnia 31.03.2012r.	Woda <b>nie</b> odpowiada wymaganiom sanitarnym ponadnormatywna zawartość żelaza
7	Wodociąg publiczny - Borkowo	Borkowo, Kwartowo, Zwartówko	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	664	58,4	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Informacje o jakości wody
8	<i>Wodociąg lokalny LubiatoWO OW</i>	Ośrodek Wypoczynkowy Wiktoria w LubiatoWIE	Ośrodek Wypoczynkowy Wiktoria - LubiatoWO	0	20	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
9	Wodociąg publiczny - Zwarcienko	Zwarcienko	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	67	1,8	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
10	Wodociąg publiczny - Gościęcino	Gościęcino	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	53	4,1	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
11	Wodociąg publiczny - Stilo	Stilo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	13	3,6	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym
12	<i>Wodociąg lokalny LubiatoWO Pole Namiotowe Topaz</i>	Pole Namiotowe Topaz w LubiatoWIE	Pole namiotowe Topaz	0	25	Prowadzone postępowanie administracyjne-z terminem zapewnienia właściwej jakości wody do dnia 15.06.2012r.	Woda <b>nie odpowiada</b> wymaganiom sanitarnym - ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu
13	Wodociąg publiczny - Choczewo	Choczewo, Kurowo, Osieki, Choczewko	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	2284	175,7	-	Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym

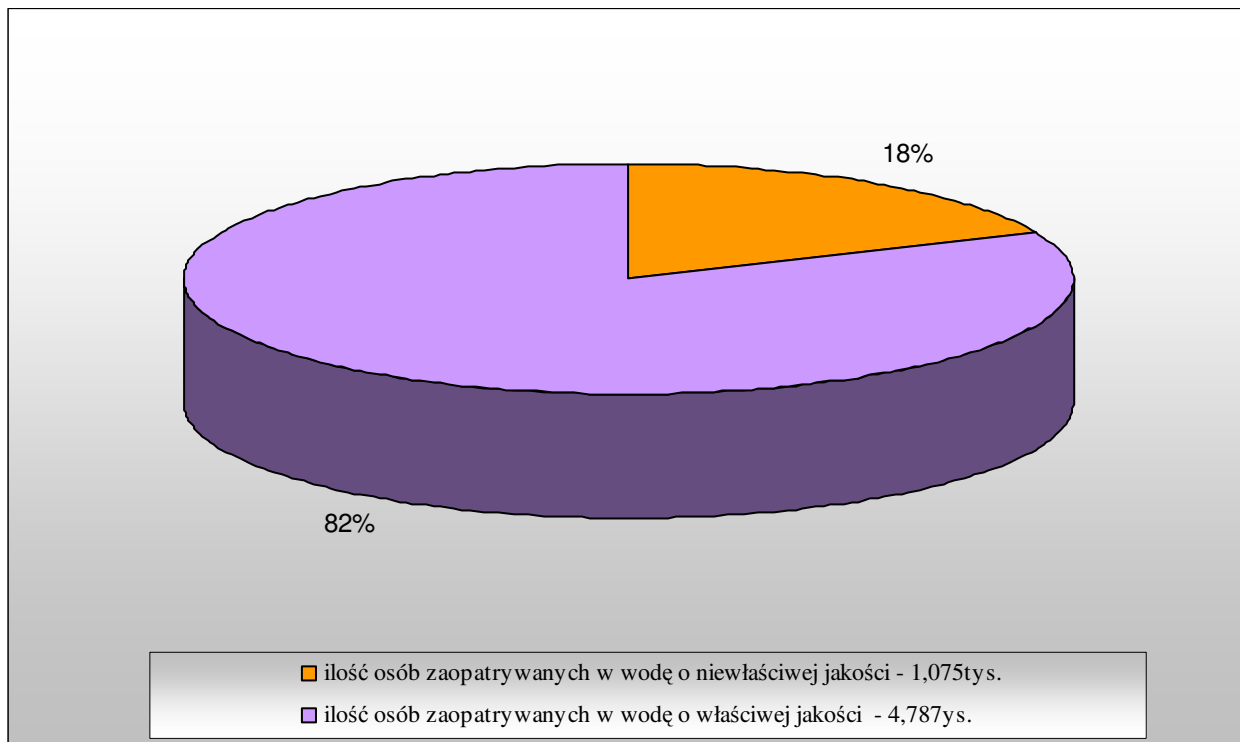

Rysunek 1 ocena zaopatrzenia w wodę ludności gm. Choczewo

### **Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:**

- W roku 2011 wykonano 48 badań laboratoryjnych z czego 14 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- W 2011r wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie zapewnienia właściwej jakości wody w wodociągu lokalnym zaopatrującym pole namiotowe „Topaz” w Lubiadowie. W wodociągach publicznych Słajszewo i Sasino prowadzone są postępowania administracyjno – egzekucyjne wdrożone w latach ubiegłych.
- Jakość wody w trzech wodociągach tj: Słajszewo, Sasino oraz Lubiadowo - Pole Namiotowe Topaz nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych : żelaza, manganu i mętności.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody stwierdził przydatność wody do spożycia w 10 wodociągach, w pozostałych 3 stwierdził warunkowa przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych.

#### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Choczewo
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
3. a/a