



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel/fax 0~58 6727427, E-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl



www.psse-wejherowo.pl

SE. NS – 30/4710/ 25 /AG/11

Wejherowo, dnia


**Ocena obszarowa jakości wody
za rok 2010
Powiat Wejherowo**

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2010.

Na terenie powiatu wejherowskiego jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 76 wodociągach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Lp	Nazwa Gminy	producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (tys.)	Liczba ludności zaopatrywana w wodę o niewłaściwej jakości (tys.)	Ilość wodociągów	Ilość wodociągów nieodpowiadających wymaganiom sanitarnym
1	g. Wejherowo	Urząd Gminy Wejherowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	16,263	-	7	-
2	Łęczycze	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	8,962	0,574	20	4
3	Gniewino	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie	6,545	0,324	7	1
4	Szemud	Urząd Gminy Szemud	13,893	-	9	-
5	Luzino	Urząd Gminy Luzino	13,409	-	8	-
6	Linia	Urząd Gminy Linia	6,003	0,249	8	1
7	Choczewo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie	5,869	1,039	13	4
8	m. Wejherowo	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	47,472	-	2	-
9	Reda i Rumia (woda dostarczana z ujęcia wody „Reda” i ujęcia „Rumia”)	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	66,034	-	2	-

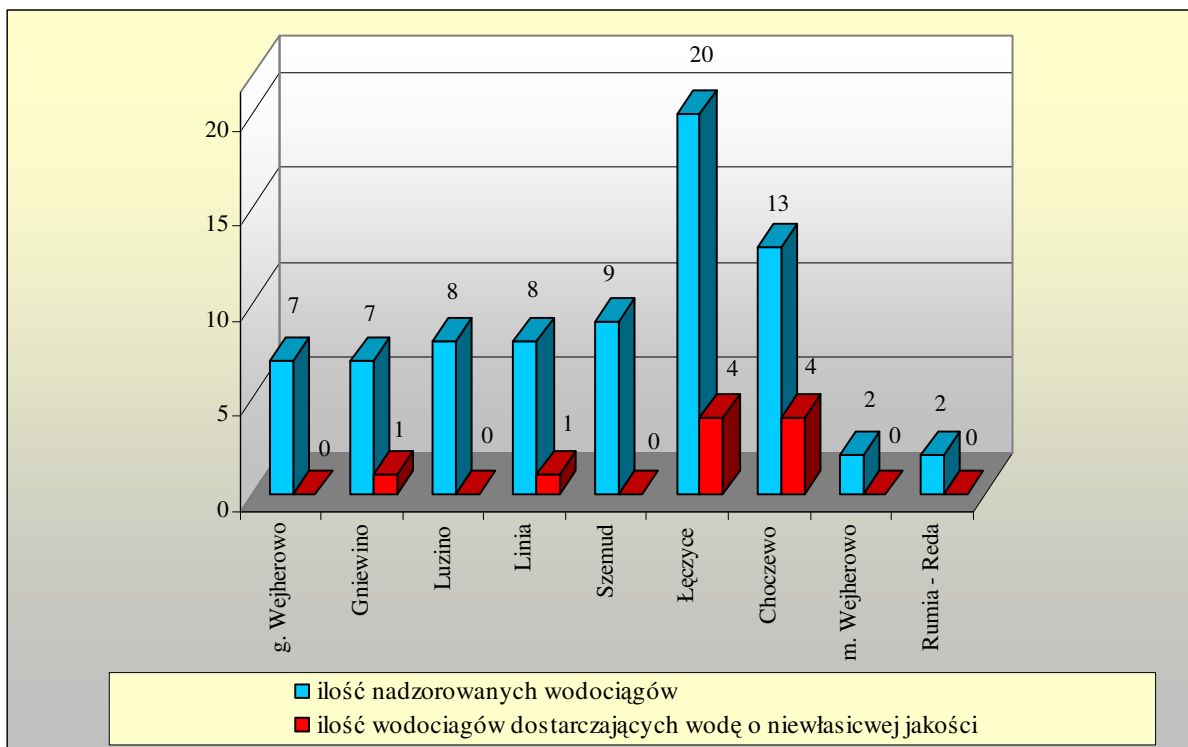


Rysunek 1
Ocena wodociągów pod względem dostarczanej jakości wody


Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- W roku 2010 wykonano 549 badań laboratoryjnych z czego 128 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- W roku 2010 wydano 20 decyzji na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w tym 3 zmieniające termin wykonania nakazów decyzji
- W roku sprawozdawczym ze względu na niewłaściwą jakość bakteriologiczną wody wydano 14 decyzji administracyjnych, dotyczyły one wodociągów: Gniewino II, Łębno (2 decyzje), Dziegielec Górny (2 decyzje), Brzeźno Lęborskie, Puzyce, Wysokie, Lublewko, Zwarcienko, Świchowo, Strzelęcino, Świetlino oraz wodociągu lokalnego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.
- Ze względu na niewłaściwą jakość fizykochemiczną wody wydano 6 decyzji administracyjnych
- Zakończono 21 postępowań administracyjnych wszczętych w sprawie poprawy jakości wody.
- Zlikwidowano 4 ujęcia wody tj. Strzebielino Europlastik, Bożepole Wielkie, Kostkowo, Bychowo.
- Uruchomiono nowe ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Strzebielinie oraz zmodernizowano ujęcie wody w Kostkowo Młoty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągów stwierdził: przydatność wody do spożycia w 66 wodociągach, w pozostałych 10 wodociągach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych

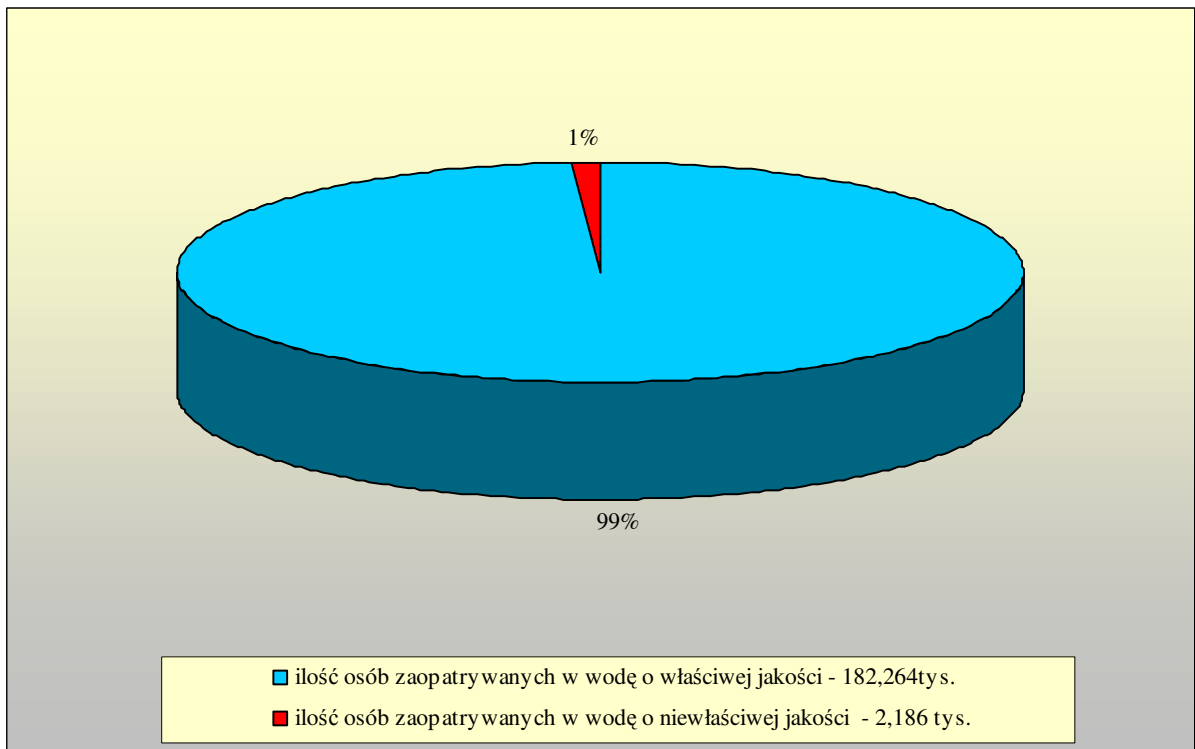

Rysunek 2
Ocena zaopatrzenia ludności w wodę na terenie powiatu

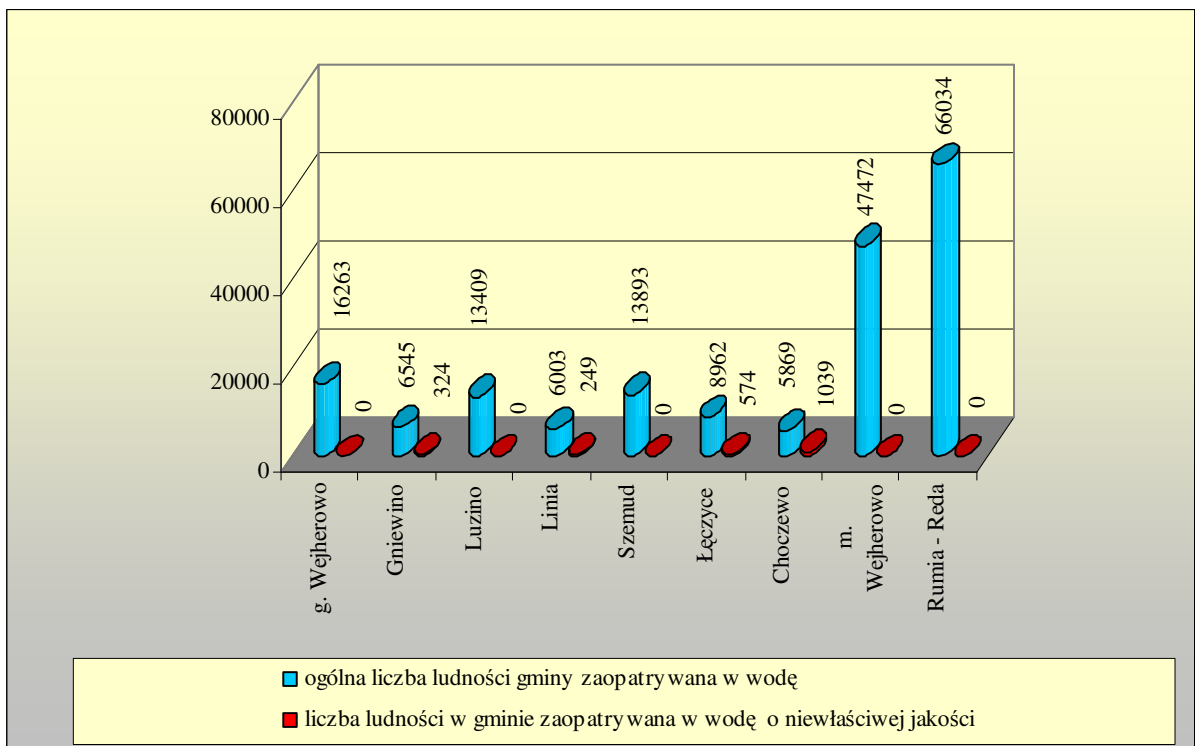

Rysunek 3
Ocena zaopatrzenia w wodę ludności w poszczególnych gminach powiatu wejherowskiego

Otrzymuje:

1. Starosta Powiatu Wejherowskiego
2. a/a